עמוד בחיפוי אבן כורכר

חתך 1:10

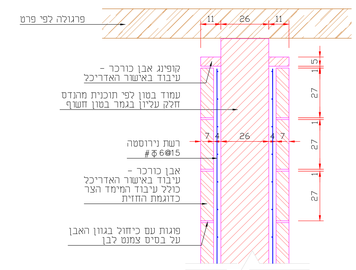

חתך אופקי 1:25



חזית 1:25

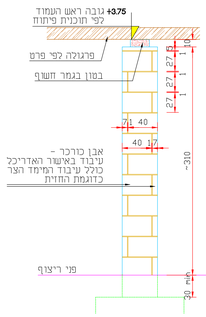

הערות :

1. חתך העמוד והיסוד, סוג הבטון והזיון, לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה.
2. עיגון הרשת וקשירת האבנים תעשה עפ"י המפרט הבינ-משרדי והנחיות מהנדס הקונסטרוקציה (חוט מגולון 3 מ"מ, 2 חוטים ככל אבן).

קירוי מתקן כרטוס

תוכנית 1:25



תוכנית גג 1:25



חתך לרוחב 1:25

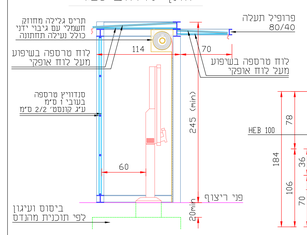

חזית קדמית 1:25

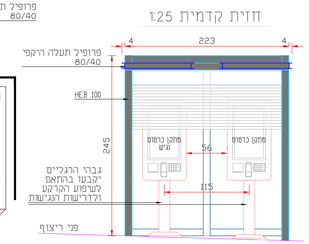

חזית צד 1:25



הערות :

1. המתקן לתכנון-ביצוע.
מידת אורך מדוקות תקבע באתר בין ברז כ"א לבין ארון בקר.
2. מתקני הכרטוס יהיו עפי דרישות החל"פ והנחיות היועץ.
3. תרים הגלילה - מאלומיניום, שלבי מיני בגמר מאולגן, כסוף ומזמוש.

ספסל אבן בחיפוי עץ

תוכנית 1:20

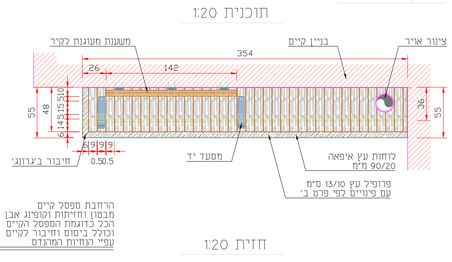

חתך 1:10

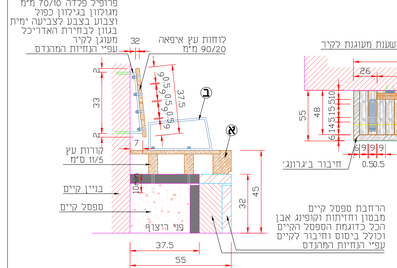

חזית 1:20

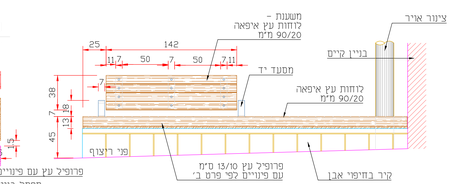

פרט ב
מבט 1:10

פרט א
חתך 1:5



פרגולת עץ (עם סיכוך פוליקרבונט)

תוכנית 1:50

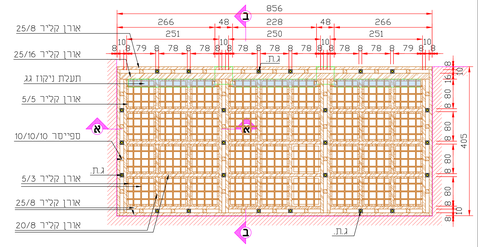

חתך א'-א' 1:25

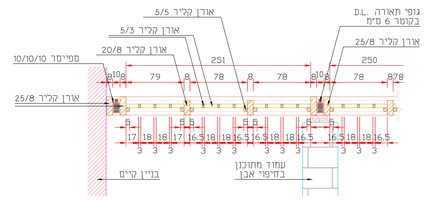

חתך ב'-ב' 1:25

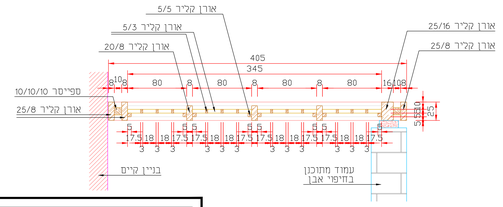

הערות :

1. על הקבלן להגיש לאישור האדריכל המפקח תוכניות ביצוע מפורטות (shop drawings) הכוללות את כל החומרים, המידות, אופני החיבור, חומרי הגמר ואופן ביצועם. המסגר לא יחזיר בעבודתו בטרם קיבל אישור בכתב לתוכניות הביצוע.
2. כל חלקי הנעץ יטומטו כנגד מזיקים קפנר מזג האויר (מתפרצעיה) ויצבעו בצבע עליון ו/או לכה בגוון בהתיחס האדריכל.
3. כל חלקי המתכת ו/או אביזרי העיגון והחיבור יהיו מנירוסטה, כפוף לאישור מהנדס. העיגון לקירות יעשה עפי" הנחיות ופרטי המהנדס.
הברגים והתברגים יהו מפלב"מ עם הפרדה מבודדת בין מתכות שונות.
4. בקורות הפרגולה האופקיות שולבו גופי תאורה.
העבודה כוללת פונולות שיידרשו לצורך העברת כבלי החשמל (לרבות דרך הרסורות והעמודים) ו/או עיגון גופי התאורה.
5. עפי" דרישת יבוצע סיכוך הפרגולה בלוחות פוליקרבונט כדוגמת 'פלרם - מטמן', וכך בהתאם לפרטים ולהוראות היצרן.

סיכוך פוליקרבונט (לפרגולת עץ)

חתך 1:12.5

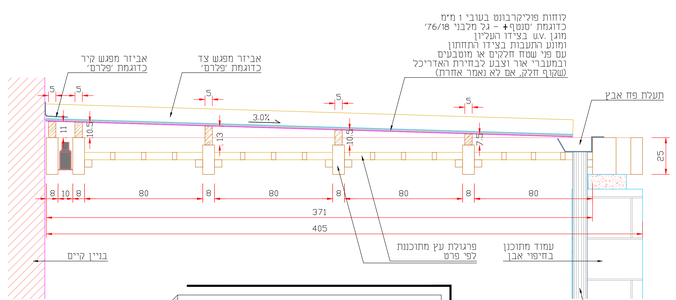

הערה :

ההתקנה, לרבות ניסור והיתוך הלוחות, קידוח החורים והרזוזן והיבור לקונסטרוקציה יעשו עפי" מפרט היצרן והוראותיו.

דלפק כרטוס נגיש

חתך 1:10



חזית 1:25

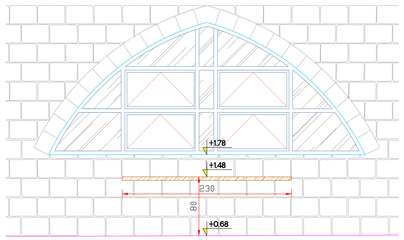

מבט על 1:25



RK06-G פס מוביל מגבשושיות ופסי נירוסטה

תוכנית אופיינית (קטע) 1:25



פרט א1' - גבשושיות
תכנית 1:5



פרט ב1' - גבשושית
חתך 1:1 (המידות במ"מ)



פרט א2' - פסים
תכנית 1:5



פרט ב2' - פס הולכה
חתך 1:1 (המידות במ"מ)



הערות :

1. כל האביזרים ואופן התקנתם יהיו מתאימים לתקן וגישות ת"י 1918 (חלק 6).
2. כל אביזרי הנירוסטה יהיו מנירוסטה 316 המתאימים לתנאי חוזק, לרבות לסביבה ימית.
3. ההתקנה תבוצע על-ידי קידוח והדבקה באמצעות "SIKAdor 31" או עפי" הנחיות היצרן.

תאריך	שינויים
06.02.25	תוספת פרט פס מוביל RK06-G

תאריך	נמחק	תוספה
06.02.25		איכון - לתכנון יועצים / מכרז

החברה לפיתוח עכו העתיקה
שחם אדריכלות נוף

הגן הקסום - מעברים מבוקרים

פרטי פיתוח

קנ"מ :	משתנה
תאריך:	06.02.25
גודל דף:	140*90
291-DET-01	1

לעיון	
לאישור	
למכרז	26.01.2025
לביצוע	

המבצע אחראי לבדיקת כל המידות ולתאם בין התוכניות. על כל טעות או אי התאמה עליו להודע למפקח ולמתכנן. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

אילן קדר אדריכלים
טלפון: 03-6732383 פקס: 03-6709048